
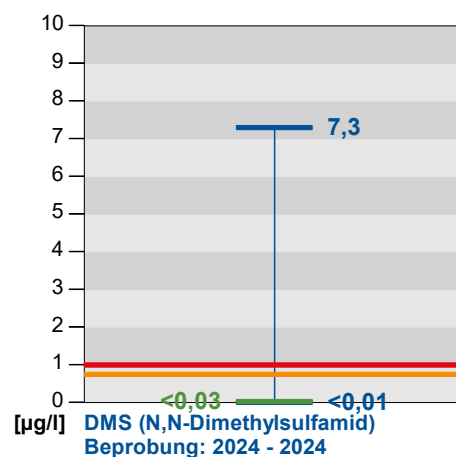
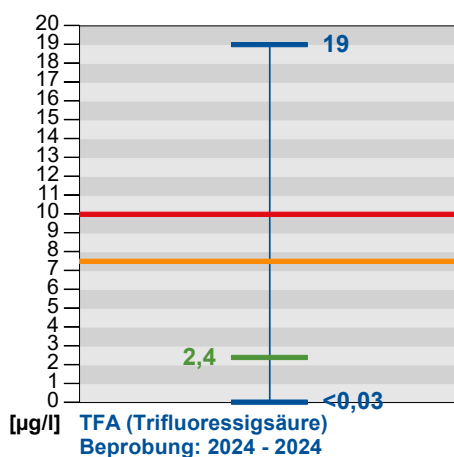
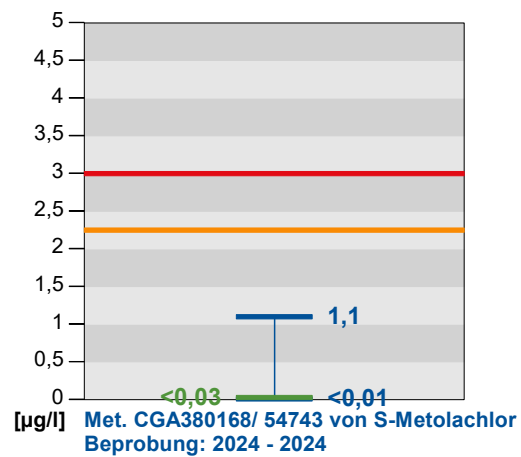
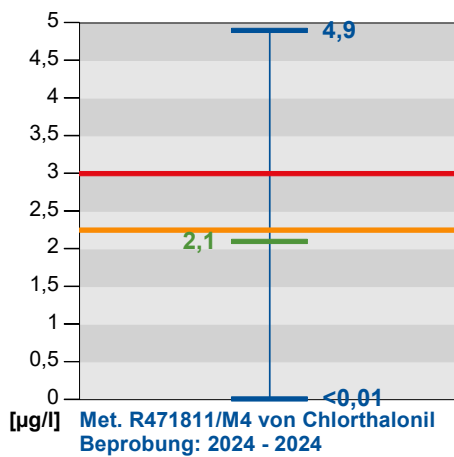
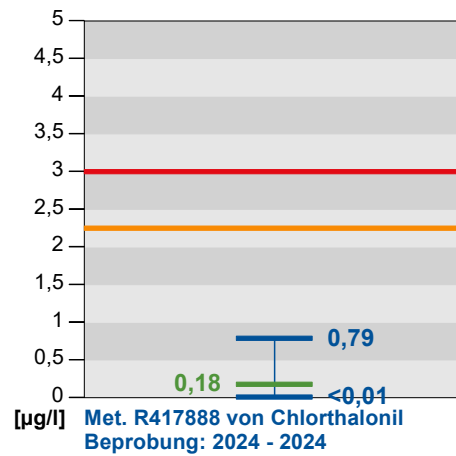


QS 1 Herlighof, 0045/618-6

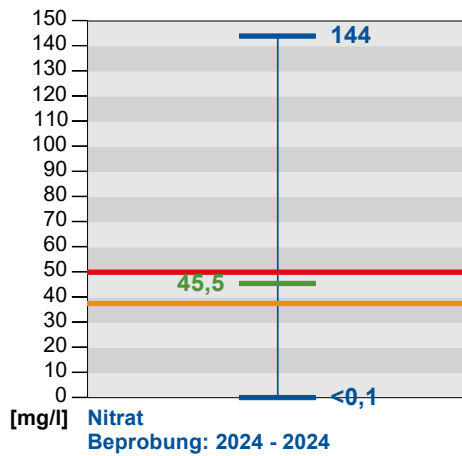

rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)

blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert


Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Landesweiter Vergleich
Beprobung 2024

ZV Bussen WVG

QS 1 Herlighof 0045/618-6







mg/l

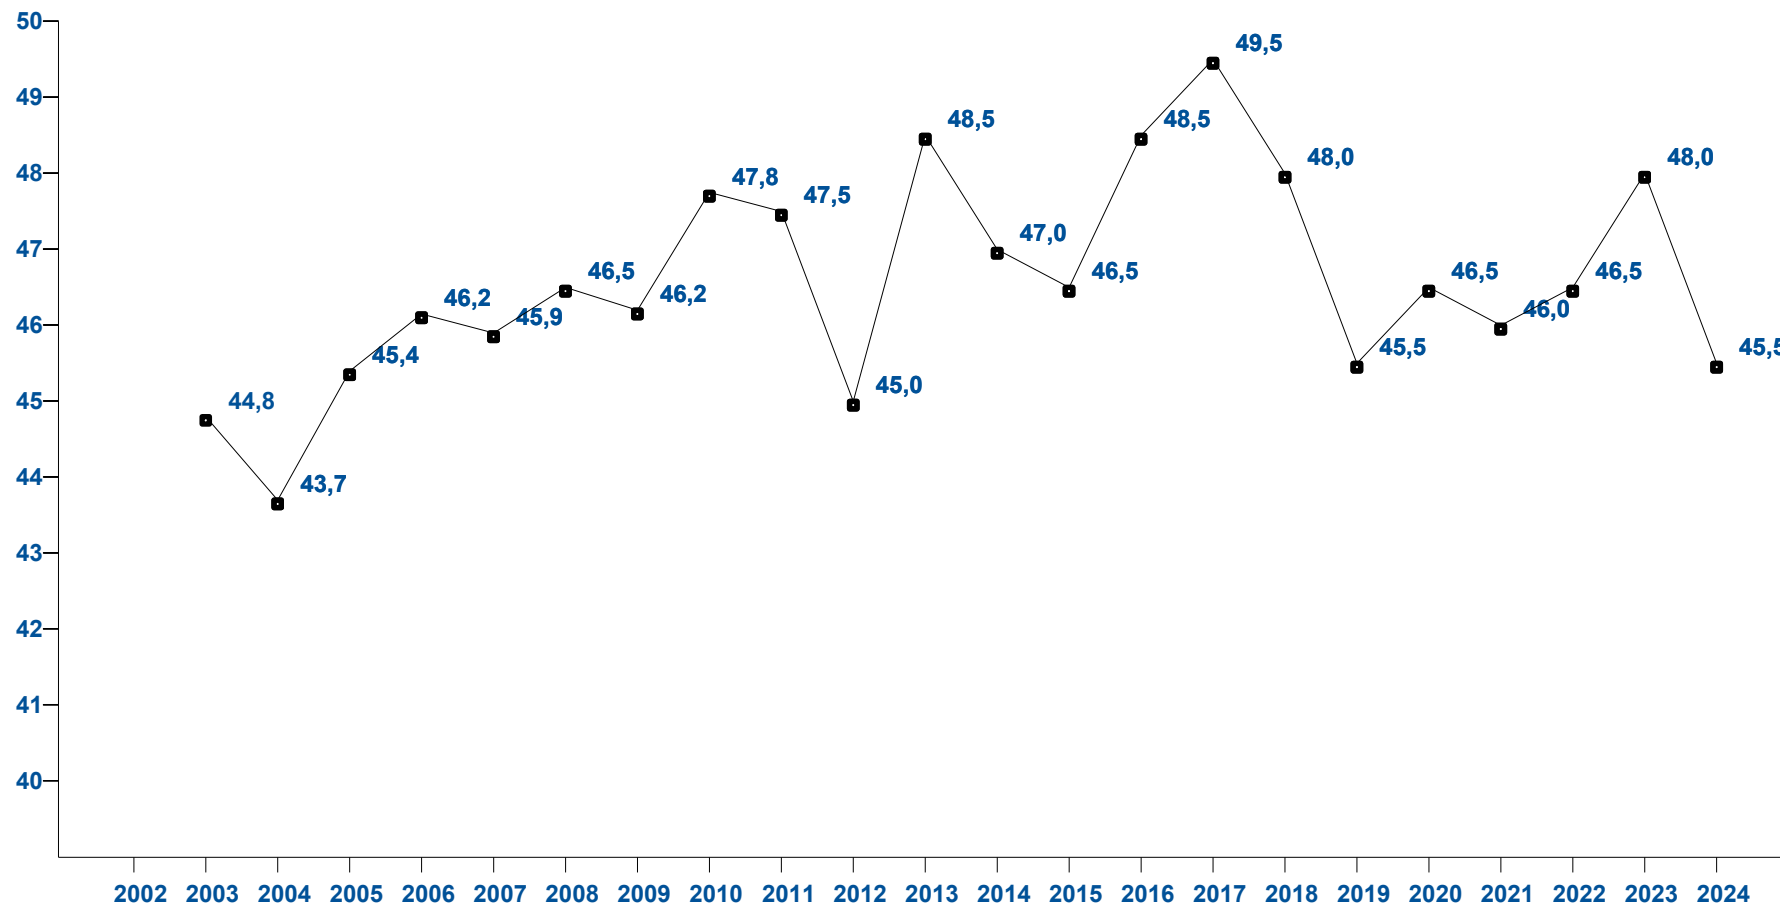

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 2002 bis 2024
Beprobung 2024

QS 2 Herlighof, 0046/618-1

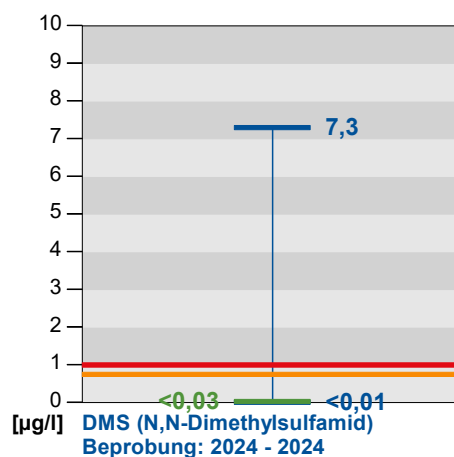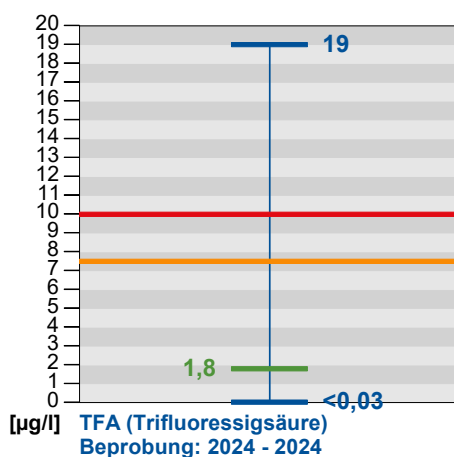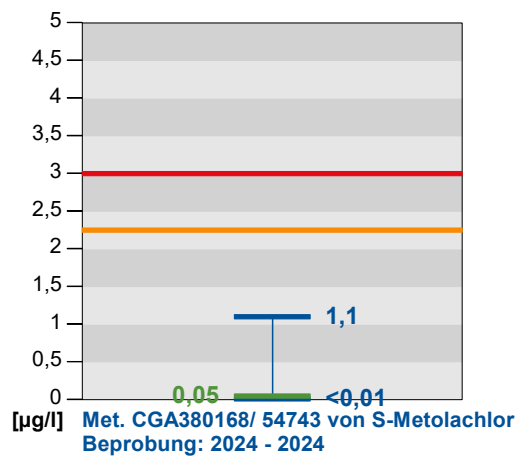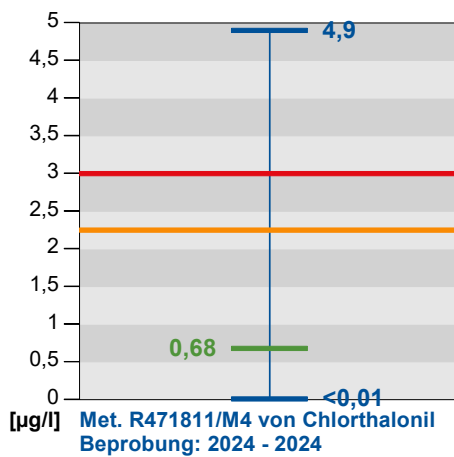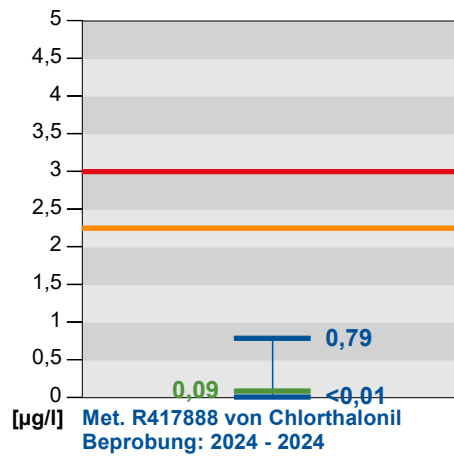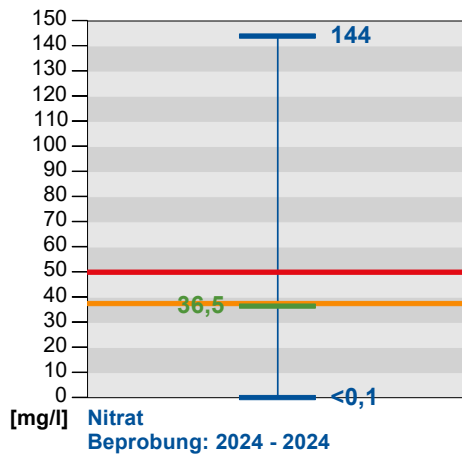

rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)

blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert


**Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung**

**Landesweiter Vergleich
Beprobung 2024**

ZV Bussen WVG

QS 2 Herlighof 0046/618-1







mg/l

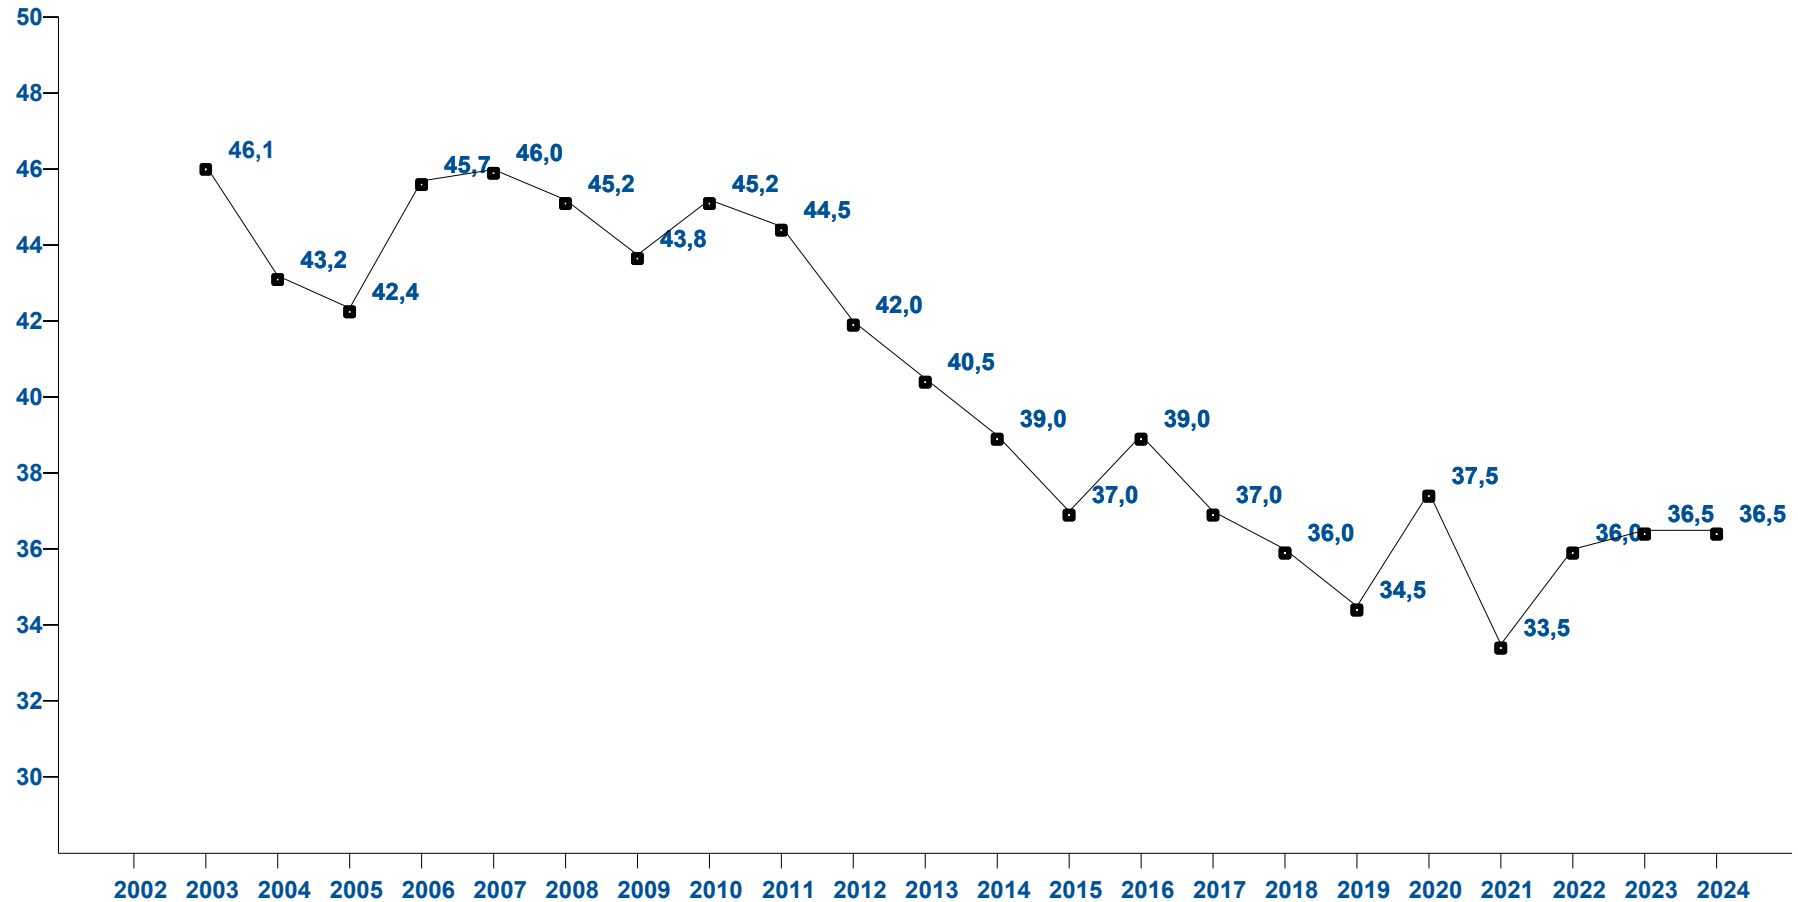

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 2002 bis 2024
Beprobung 2024

FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF, 0068/617-2

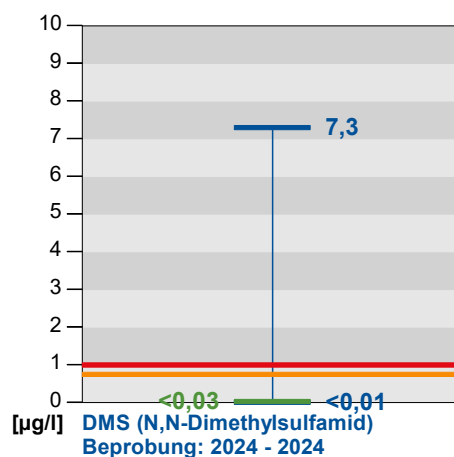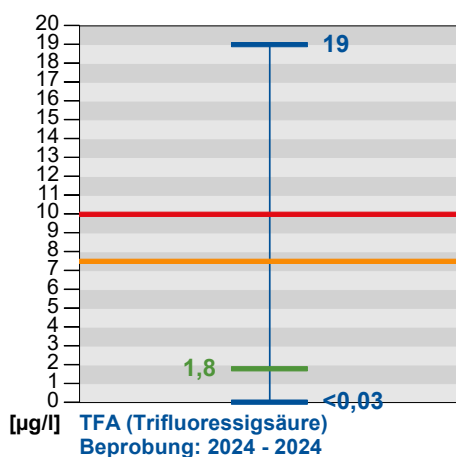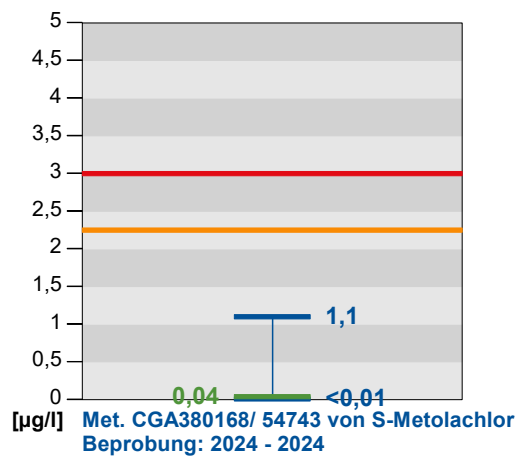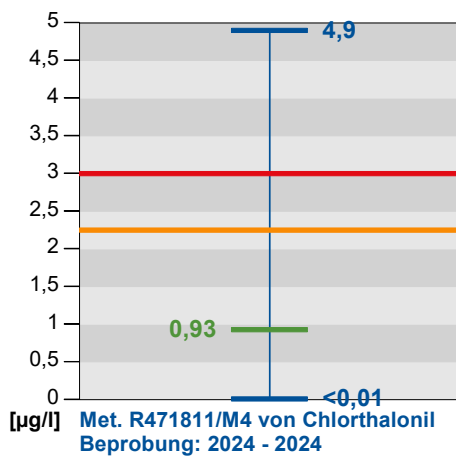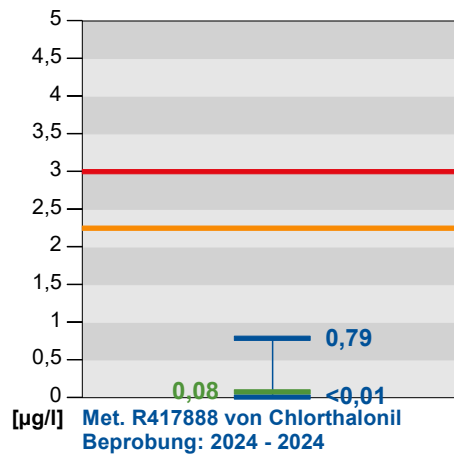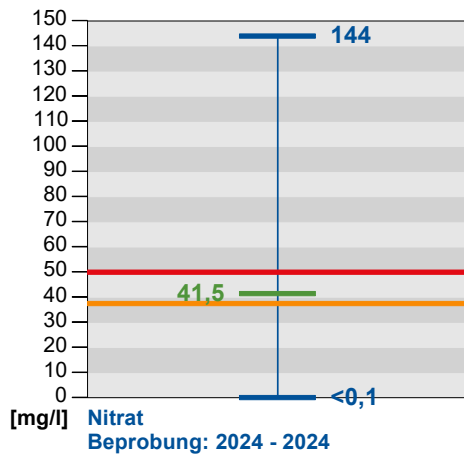

rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)

blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert


**Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung**

**Landesweiter Vergleich
Beprobung 2024**

ZV Bussen WVG

FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF 0068/617-2

mg/l

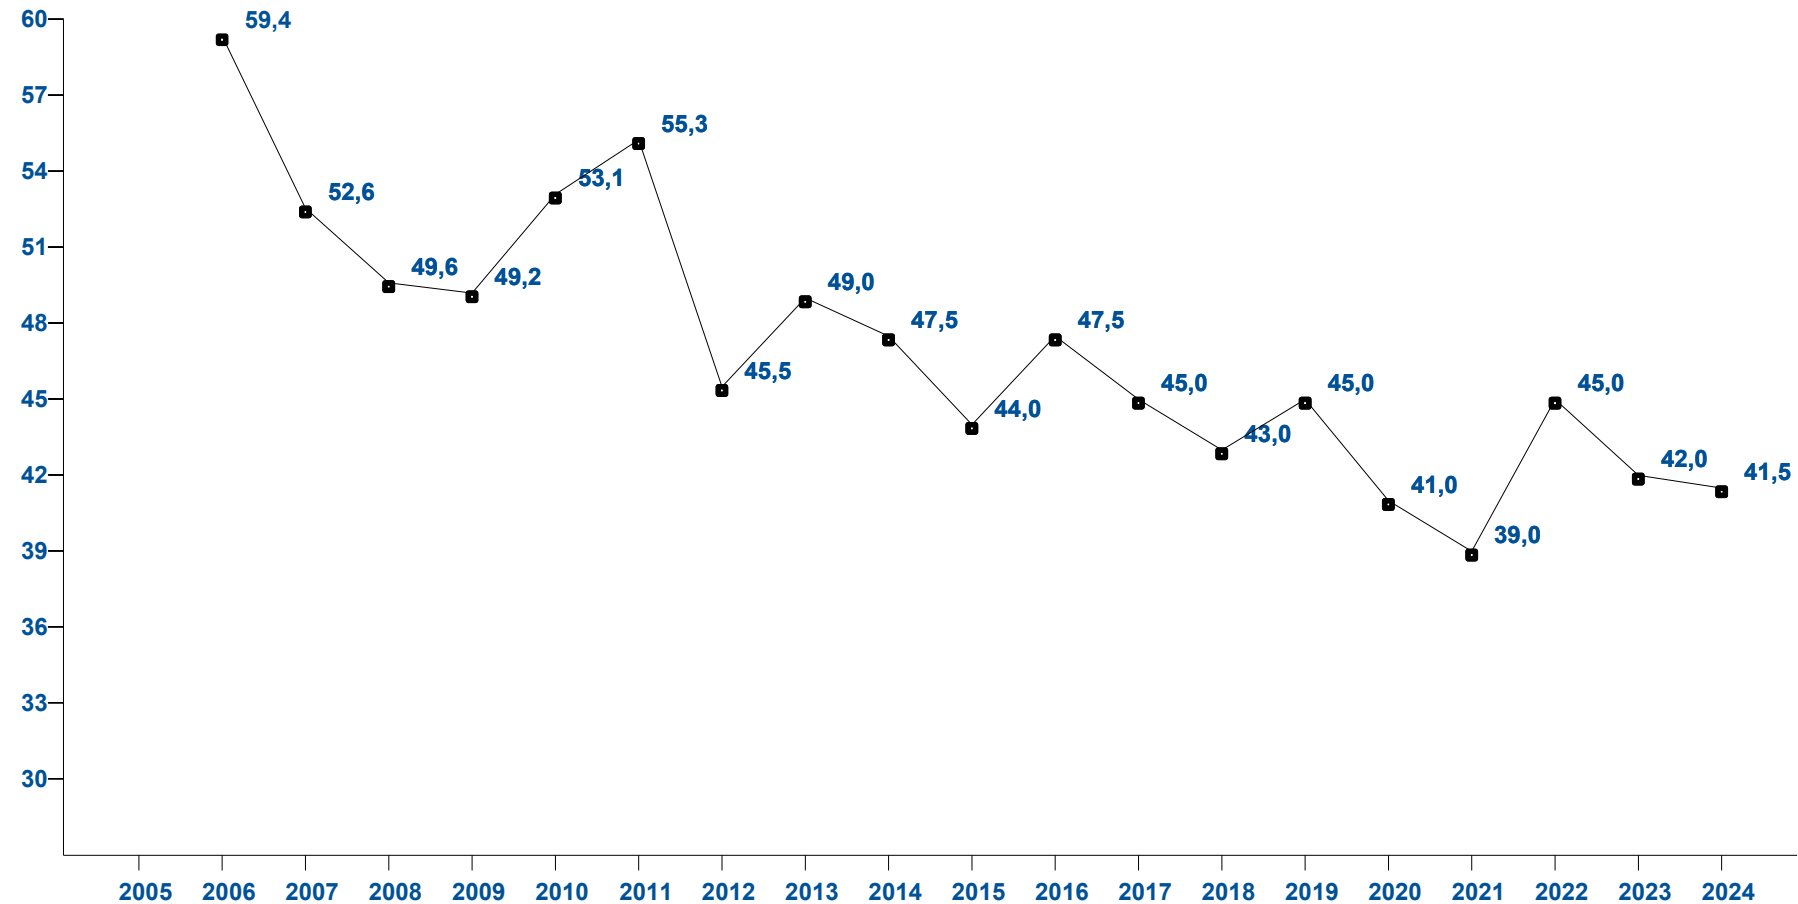

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 2005 bis 2024
Beprobung 2024

Analysenübersicht

ZV Bussen WVG

Montag, 4. August 2025

GWM-Nr: 0045/618-6	Messstellen-Name: QS 1 Herlighof	Proben-Datum: 13.03.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	47,0		
Temperatur	Grad C	11,3		
GWM-Nr: 0045/618-6	Messstellen-Name: QS 1 Herlighof	Proben-Datum: 13.06.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	45,0		
Temperatur	Grad C	10,0		
GWM-Nr: 0045/618-6	Messstellen-Name: QS 1 Herlighof	Proben-Datum: 08.10.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	46,0		
Temperatur	Grad C	10,6		
GWM-Nr: 0045/618-6	Messstellen-Name: QS 1 Herlighof	Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	<0,03		
Atrazin	µg/l	<0,03		
Bentazon	µg/l	<0,02		
Bromacil	µg/l	<0,03		
Desethylatrazin	µg/l	<0,03		
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,03		
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	0,15		
DMS (N,N-Dimethylsulfamid)	µg/l	<0,03		
Metabolit BH 479-4 von Metazachlor (Metazachlorsäu	µg/l	<0,03		
Metabolit BH 479-8 von Metazachlor (Metazachlorsulf	µg/l	0,28		
Metabolit CGA 354742 von Dimethachlor (Dim.-sulfon	µg/l	<0,02		
Metabolit CGA 369873 von Dimethachlor	µg/l	0,15		
Metabolit CGA 380168/CGA 354743 von S-Metolachl	µg/l	<0,03		
Metabolit CGA 51202/CGA 351916 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03		
Metabolit M2 von Flufenacet	µg/l	<0,03		
Metabolit M27 von Dimethenamid-P und Dimethenami	µg/l	<0,03		
Metabolit NOA 413173 von S-Metolachlor	µg/l	<0,05		
Metabolit R 417888/Vis-01 von Chlorthalonil (Chl.-sulf	µg/l	0,18		
Metabolit R471811 / M4 von Chlorthalonil	µg/l	2,10		
Metabolit SYN 547977 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03		
Metazachlor	µg/l	<0,03		
Methyldesphenylchloridazon (Metabolit B1)	µg/l	<0,03		
Metolachlor	µg/l	<0,03		
Temperatur	Grad C	9,8		
Trifluoressigsäure	µg/l	2,40		
GWM-Nr: 0045/618-6	Messstellen-Name: QS 1 Herlighof	Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	43,0		
GWM-Nr: 0046/618-1	Messstellen-Name: QS 2 Herlighof	Proben-Datum: 13.03.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	37,0		
Temperatur	Grad C	9,6		
GWM-Nr: 0046/618-1	Messstellen-Name: QS 2 Herlighof	Proben-Datum: 13.06.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	37,0		
Temperatur	Grad C	9,5		

Analysenübersicht

ZV Bussen WVG

Montag, 4. August 2025

GWM-Nr: 0046/618-1	Messstellen-Name: QS 2 Herlighof	Proben-Datum: 08.10.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	36,0		
Temperatur	Grad C	10,2		
GWM-Nr: 0046/618-1	Messstellen-Name: QS 2 Herlighof	Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	<0,03		
Atrazin	µg/l	<0,03		
Bentazon	µg/l	<0,02		
Bromacil	µg/l	<0,03		
Desethylatrazin	µg/l	<0,03		
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,03		
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	0,12		
DMS (N,N-Dimethylsulfamid)	µg/l	<0,03		
Metabolit BH 479-4 von Metazachlor (Metazachlorsäu	µg/l	<0,03		
Metabolit BH 479-8 von Metazachlor (Metazachlorsulf	µg/l	<0,05		
Metabolit CGA 354742 von Dimethachlor (Dim.-sulfon	µg/l	<0,02		
Metabolit CGA 369873 von Dimethachlor	µg/l	0,08		
Metabolit CGA 380168/CGA 354743 von S-Metolachl	µg/l	0,05		
Metabolit CGA 51202/CGA 351916 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03		
Metabolit M2 von Flufenacet	µg/l	<0,03		
Metabolit M27 von Dimethenamid-P und Dimethenami	µg/l	<0,03		
Metabolit NOA 413173 von S-Metolachlor	µg/l	<0,05		
Metabolit R 417888/Vis-01 von Chlorthalonil (Chl.-sulf	µg/l	0,09		
Metabolit R471811 / M4 von Chlorthalonil	µg/l	0,68		
Metabolit SYN 547977 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03		
Metazachlor	µg/l	<0,03		
Methyldesphenylchloridazon (Metabolit B1)	µg/l	<0,03		
Metolachlor	µg/l	<0,03		
Trifluoressigsäure	µg/l	1,80		
GWM-Nr: 0046/618-1	Messstellen-Name: QS 2 Herlighof	Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	35,0		
Temperatur	Grad C	9,8		
GWM-Nr: 0068/617-2	Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF	Proben-Datum: 13.03.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	42,0		
Temperatur	Grad C	9,0		
GWM-Nr: 0068/617-2	Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF	Proben-Datum: 13.06.2024	Exportdatum: 31.07.2024	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	41,0		
Temperatur	Grad C	9,3		
GWM-Nr: 0068/617-2	Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF	Proben-Datum: 08.10.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat	mg/l	41,0		
Temperatur	Grad C	9,7		
GWM-Nr: 0068/617-2	Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF	Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025	
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	<0,03		
Atrazin	µg/l	<0,03		
Bentazon	µg/l	<0,02		

GWM-Nr: 0068/617-2		Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF		Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
Bromacil	µg/l	<0,03			
Desethylatrazin	µg/l	<0,03			
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,03			
Desphenylchloridazon (Metabolit B)	µg/l	0,30			
DMS (N,N-Dimethylsulfamid)	µg/l	<0,03			
Metabolit BH 479-4 von Metazachlor (Metazachlorsäu	µg/l	<0,03			
Metabolit BH 479-8 von Metazachlor (Metazachlorsulf	µg/l	<0,05			
Metabolit CGA 354742 von Dimethachlor (Dim.-sulfon	µg/l	<0,02			
Metabolit CGA 369873 von Dimethachlor	µg/l	<0,03			
Metabolit CGA 380168/CGA 354743 von S-Metolachl	µg/l	0,04			
Metabolit CGA 51202/CGA 351916 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03			
Metabolit M2 von Flufenacet	µg/l	<0,03			
Metabolit M27 von Dimethenamid-P und Dimethenami	µg/l	<0,03			
Metabolit NOA 413173 von S-Metolachlor	µg/l	<0,05			
Metabolit R 417888/Vis-01 von Chlorthalonil (Chl.-sulf	µg/l	0,08			
Metabolit R471811 / M4 von Chlorthalonil	µg/l	0,93			
Metabolit SYN 547977 von S-Metolachlor	µg/l	<0,03			
Metazachlor	µg/l	<0,03			
Methyldesphenylchloridazon (Metabolit B1)	µg/l	0,07			
Metolachlor	µg/l	<0,03			
Trifluoressigsäure	µg/l	1,80			
GWM-Nr: 0068/617-2		Messstellen-Name: FB BUSCHHORN REUTLINGENDORF		Proben-Datum: 03.12.2024	Exportdatum: 17.02.2025
Parameter	Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur	
Nitrat	mg/l	42,0			
Temperatur	Grad C	9,2			